



- Παρατηρήσεις:**
1. Στη μέγιστη οπίσθη προέκταση οπισθοχώρισης η μετατόπιση επιφάνειας οδού προέβλεψε από το +61.28 έως +64.00 και από το +66.00 έως +68.90.
 2. Ο κλίμακας από το +64.00 έως το +66.00 που προβλέπεται στη θέση αυτή, προέβλεψε (σε επιμήκη οπτική οδού), μετακινώντας στη θέση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την οπίσθη προέκταση οπισθοχώρισης από την διατομή +63.00 έως την +64.00.


+69.00

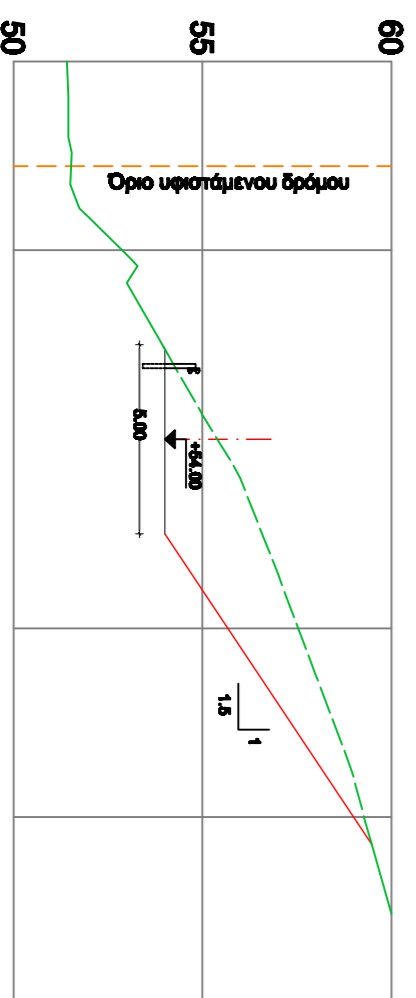


+63.00

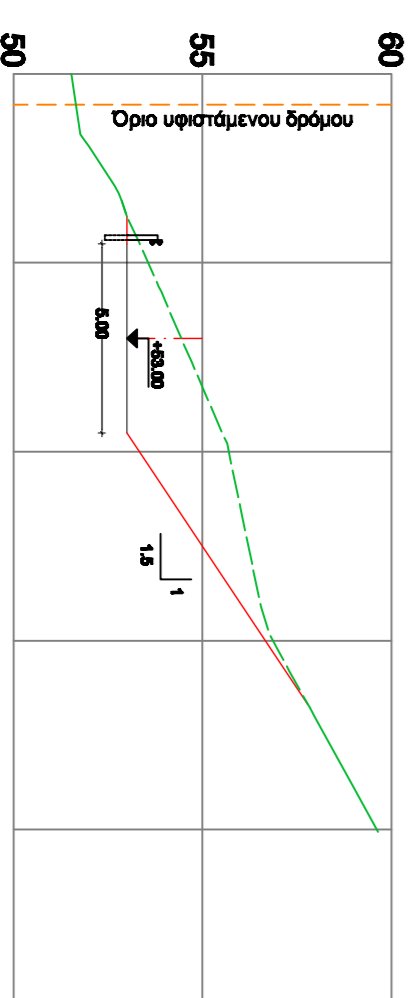

+62.00

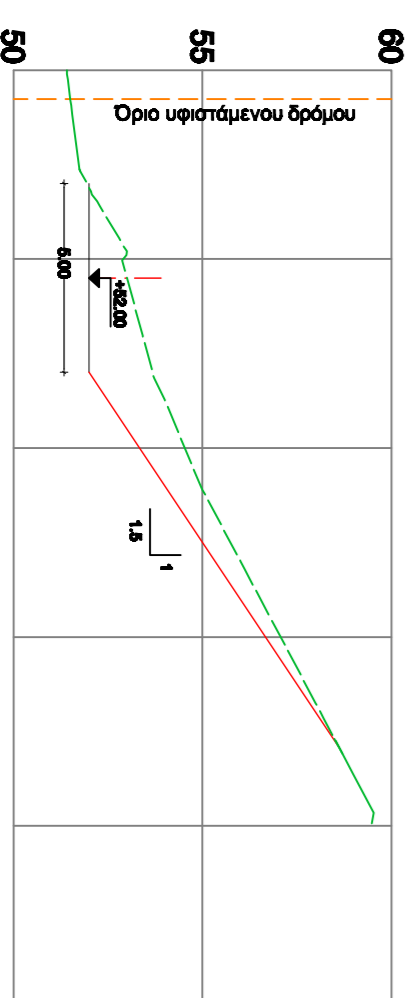

+61.28

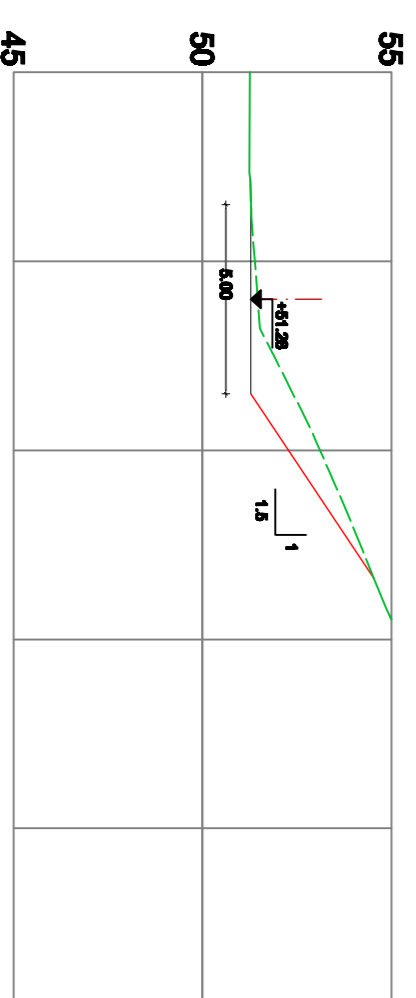

Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΒΟΥΝΗ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

1.13

ΚΑΜΑΚΑ
1:200

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΤΙΔΗ
ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΣΕ ΕΡΓΑΤΕΥΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΧΟ
ΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΦΜ 132027710 - Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΠΛΙΑΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020