ΚΑΤΟΨΗ

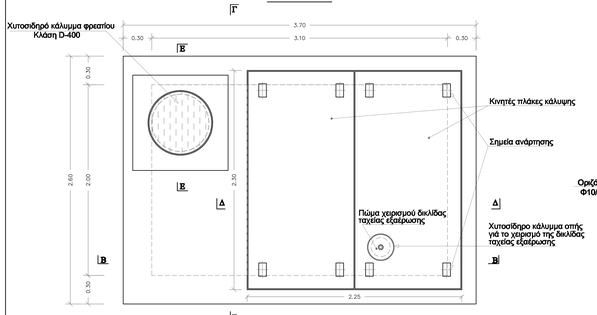

ΤΟΜΗ Α-Α

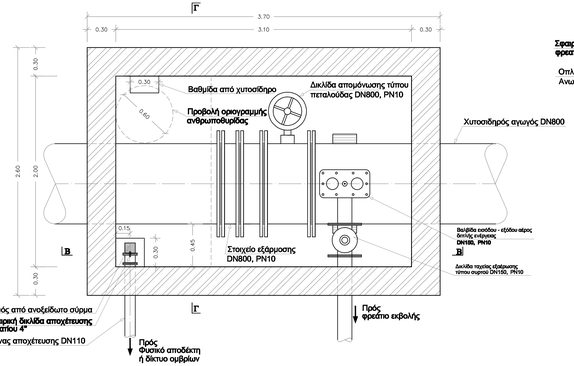

ΤΟΜΗ Β-Β

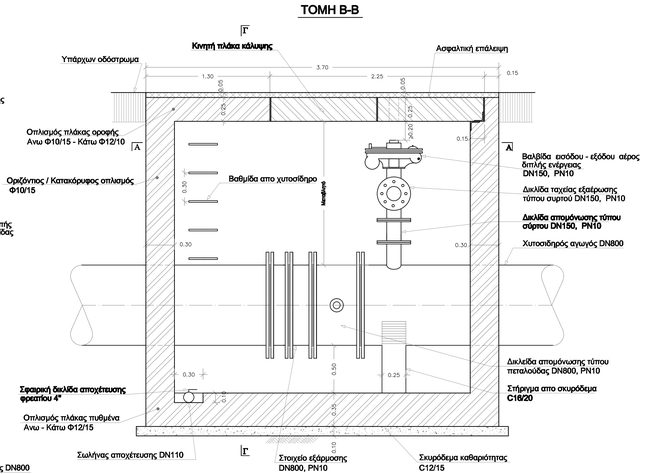

ΤΟΜΗ Γ- Γ

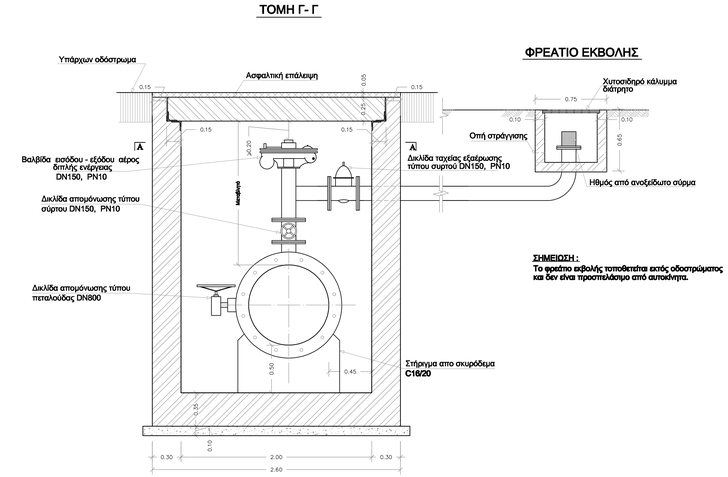

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΚΒΟΛΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Το φρεάτιο εκβολής τοποθετείται εκτός οδοστρώματος και δεν είναι προσπελάσιμο από αυτοκίνητα.

ΤΟΜΗ Δ-Δ

ΤΟΜΗ Ε-Ε



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΟΠΗ ΔΙΚΛΙΔΑΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ
1:10



ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
1:10



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Το φρεάτιο κατασκευάζεται από σκυρόδεμα C25/30.

2. Η προστασία των επιφανειών του φρεατίου θα γίνει εσωτερικά με ποτητή τσιμεντοκονία πάχους 2,0 εκ. ή με τσιμεντοειδές υλικό που θα υποδείξει η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Εξωτερικά θα γίνει με επάλειψη ασφαλτικού υλικού σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

3. Η αεροβαλβίδα διπλής ενέργειας τοποθετείται προς την πλευρά κατηγορικής κλίσης του αγωγού.

Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΒΟΥΝΗ

ΑΓΩΓΟΙ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΚΛΙΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
2.8.1

ΚΛΙΜΑΚΑ
1: 20

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 182 - ΑΘΗΝΑ 15773
τηλ: 210 7792492, fax: 210 7752202

ΜΕΛΕΤΗ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 182 ΑΘΗΝΑ 15773 ΤΗΛ. 210 7792492 FAX 210 7752202		Υπογραφή υπεύθυνου αρμόδιου για την έγκριση της μελέτης Πρωτόκολλο Σελίδες

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020