ΚΑΤΟΨΗ

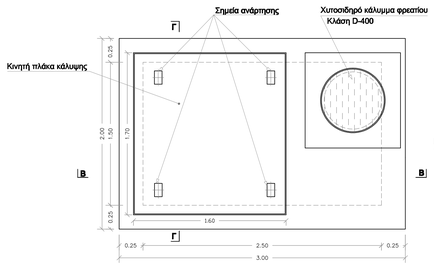

ΤΟΜΗ Α-Α

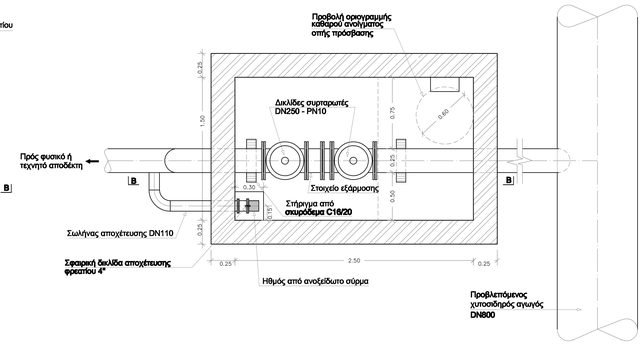

ΤΟΜΗ Β-Β

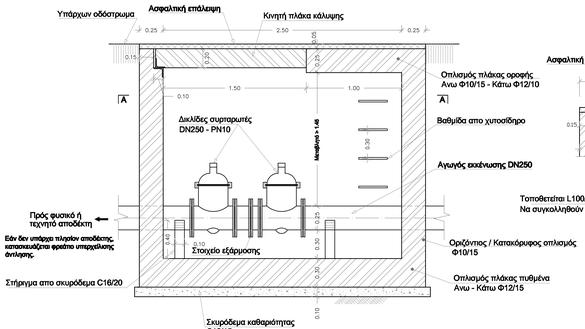

ΤΟΜΗ Γ-Γ



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Το φρεάτιο κατασκευάζεται από σκυρόδεμα C25/30.
2. Η προστασία των εσωτερικών του φρεατίου θα γίνει ασυνεχειά με ινοπλισμένο πάχους 2.0 εκ. ή με τσιμεντοειδές υλικό που θα υποδείξει η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Εξωτερικά θα γίνει με επάλειψη ασφαλτικού υλικού σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΒΟΥΝΗ

ΑΓΩΓΟΙ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
ΑΓΩΓΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
2.9.1

ΚΛΙΜΑΚΑ
1: 20

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 182 - ΑΘΗΝΑ 15773
τηλ: 210 7792492, fax: 210 7752202

ΜΕΛΕΤΗ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 182 ΑΘΗΝΑ 15773 ΑΦΜ 099777220 ΔΟΥ Γ' ΑΘΗΝΩΝ		

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Αρχείο σχεδίου: Μελέτη Δεξαμενής Καλαμάτας\Σχέδια\2.9.1.dwg
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019 11:43:28
ΕΣΣΣ