ΚΑΤΟΨΗ

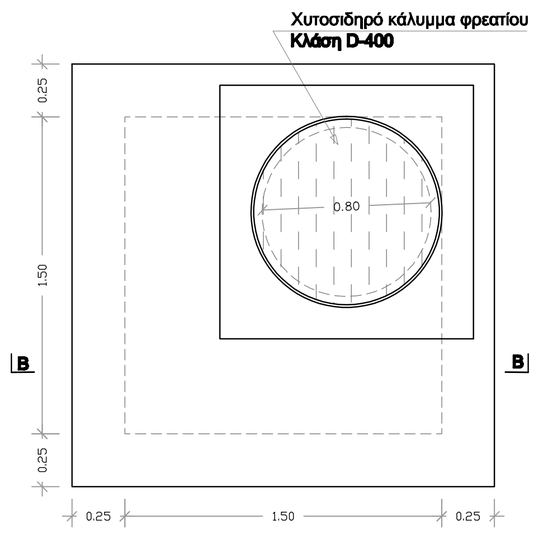

ΤΟΜΗ Α-Α

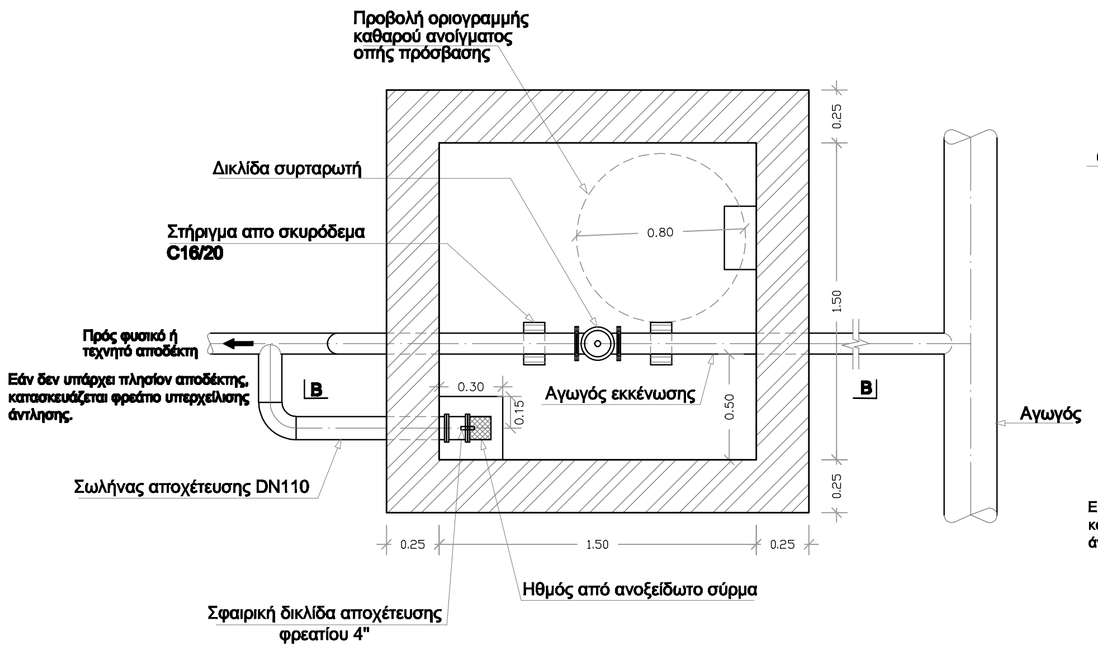

ΤΟΜΗ Β-Β

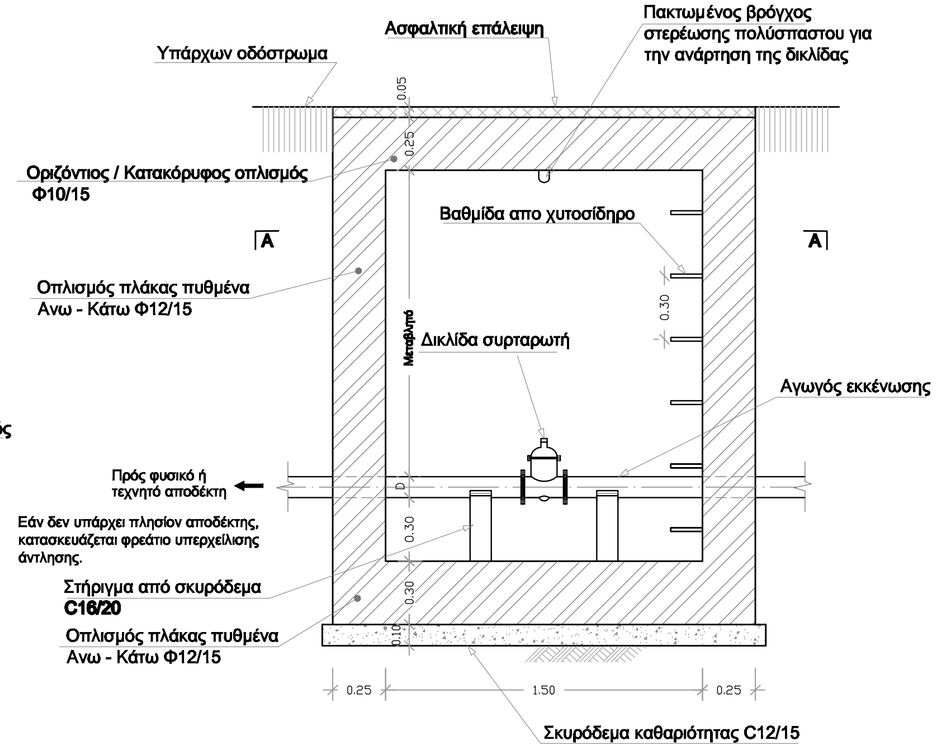

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Το φρεάτιο κατασκευάζεται από σκυρόδεμα C25/30.
2. Η προστασία των επιφανειών του φρεατίου θα γίνει εσωτερικά με πιστιγή τσιμεντοκονία πάχους 2.0 εκ. ή με τσιμεντοσανίδες υλικό που θα υποδείξει η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Εξωτερικά θα γίνει με επάλειψη ασφαλτικού υλικού σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Σημείωση:

Οι ονομαστικές διάμετροι των αγωγών εκκένωσης καθώς και οι ονομαστικές διάμετροι και οι πλάτεις λειτουργίας των δικλίδων παρουσιάζονται στις οριζοντιογραφίες και στις μηκοτομές.

Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΒΟΥΝΗ

ΑΓΩΓΟΙ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

2.9.2

ΚΛΙΜΑΚΑ

1: 20

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 162 - ΑΘΗΝΑ 15773
τηλ: 210 7792492, fax: 210 7752202

ΜΕΛΕΤΗ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 162 ΤΗΛ. 210 7792492, FAX: 210 7752202 ΑΘΗΝΑ	Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MICHAIL VASILEIADIS Ημερομηνία: 2020.06.29 11:43:45 EEST	

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020